



Nový nástěnný rozvaděč RF je určený pro pokrytí komunikačních potřeb malá a střední firmy. Rozvaděč je rozdělen do tří sekcí.

New wall-mounted cabinet RF is designed to meet requests of small and middle firms. The cabinet is divided into three sections.


Das neue RF-Wandgehäuse ist für den Kommunikationsbedarf kleiner und mittlerer Firmen bestimmt. Er ist in drei Sektionen unterteilt.

1. SEKCE / SECTION / SEKTION

První sekce umožňuje instalovat 19" zařízení o maximální výšce 6U a hloubce 230 mm. Zařízení je umístěno vertikálně a 19" lišty jsou nastavitelné v předem definovaných pozicích. Typickým zařízením instalovaným v této sekci je rozvod napájení 230 V, adaptéry pro aktivní prvky případně příchozí datové linky.

19" equipment with max. height of 6U and depth of 230 mm can be installed into the first section. The equipment is placed vertically and 19" rails can be adjusted in predefined positions. Distribution power panel 230 V, adapters for active components or eventually for data incoming lines, are typical devices installed in this section.

Die erste Sektion ermöglicht die Installation von 19"-Komponenten mit einer maximalen Höhe von 6 HE und einer Tiefe von 230 mm. Die Komponenten werden vertikal eingebaut, und die 19"-Schienen sind in vorgegebenen Positionen verstellbar. Typische Installationen für diese Sektion sind eine 230 V – Verteileranlage, Adapter für aktive Komponenten bzw. ankommende Datenleitungen.

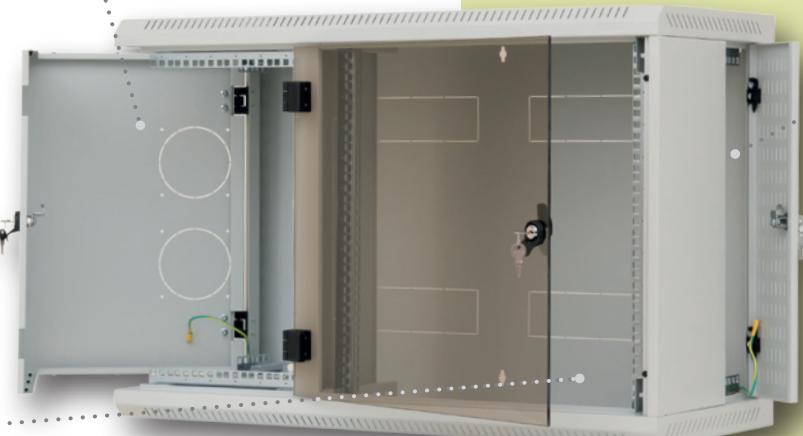


2. SEKCE / SECTION / SEKTION

V druhé sekci je k dispozici montážní šířka 19", výška 12U a hloubka 230 mm, montážní lišty jsou plynule nastavitelné. V této sekci je obvykle soustředěna strukturovaná kabeláž a aktivní prvky firemní sítě. Zde dochází k distribuci jednotlivých služeb na pracovní místa. Doporučená kapacita je do 48 pracovních míst (každé obsluženo 2 porty dle norem).

The mounting width of 19", height 12U and depth of 230 mm are at the disposal in the second section, where mounting rails are infinitely adjustable. Structured cabling system and active network components are usually concentrated in this section. Distribution of particular services to working places come out of this place. Recommended capacity is up to 48 working places (two ports for each according to the standards).

In der zweiten Sektion stehen eine Montagebreite von 19", eine Höhe von 12 HE und eine Tiefe von 230 mm zur Verfügung. Die Montageleisten sind stufenlos verstellbar. In diesem Bereich konzentrieren sich in der Regel die strukturierte Verkabelung sowie die aktiven Elemente des Firmennetzes. Hier erfolgt die Verteilung der einzelnen Dienste auf die Arbeitsplätze. Die empfohlene Kapazität beträgt bis zu 48 Arbeitsplätze (jeder mit 2 Ports lt. den Normen).

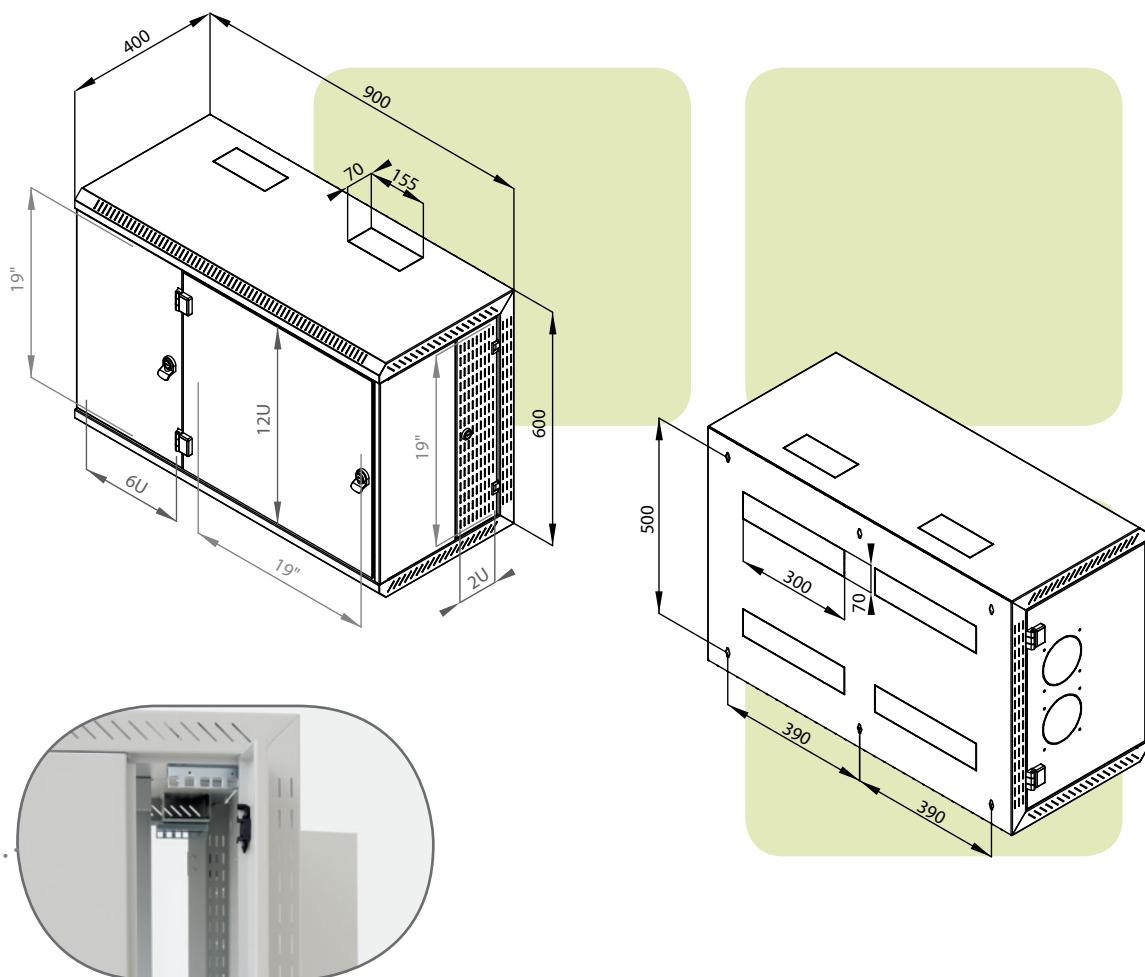

3. SEKCE / SECTION / SEKTION

Třetí sekce zabírá celou plochu zadní stěny rozvaděče. K dispozici je zde prostor pro zařízení o maximálních rozměrech 19", výšce 2U a hloubce 800 mm instalované vertikálně. Přístup do této sekce umožňují perforovaná boční dveřka na pravé straně rozvaděče. Sekce umožňuje například instalaci serveru 1U nebo 2U. Boční dveřka poskytují dostatek prostoru pro vysunutí celého serveru do strany (pokud má server výsuvné ližiny). Z tohoto důvodu je při instalaci nutné počítat s dostatkem prostoru po obou stranách rozvaděče. Na pravé straně kvůli montáži serveru a na levé pro celoplechová dveřka první sekce. Chlazení instalovaného zařízení je možno podpořit instalací chladících ventilátorů RAB-CH-X30-X1. V levých celoplechových dveřích jsou dvě vylamovací záslepky pro jejich montáž.

The third section occupies the whole area of cabinet rear side. There is a place for equipment with max. dimensions of 19", height 2U and depth 800 mm, installed vertically. Side perforated door on the cabinet right side enables access to this section. Server 1U or 2U can be installed into this section. Enough place provided with the side door allow extension of the whole server on the side (in case of telescopic slides). It is necessary to consider sufficient space from the both sides yet before installing. Because of server installation on the right side and metal door of the first section on the left side. Cooling of installed equipment can be supported by installation of ventilators RAB-CH-X30-X1. There are two break-out blanking panels in the left perforated door for it's mounting.

Der dritte Abschnitt umfasst die ganze Fläche der Rückwand des Gehäuses. Hier ist Platz für Komponenten mit max. 19"-Abmessungen, einer Höhe von 2 HE und einer vertikal installierten Tiefe von 800 mm. Der Zugang zu diesem Bereich erfolgt über die perforierte Seitentür auf der rechten Seite des Gehäuses. Diese Sektion ermöglicht die Installation eines Servers mit 1 oder 2 HE. Die Seitentür bietet genügend Raum zum seitlichen Herausziehen des ganzen Servers (sofern der Server ausziehbare Schienen hat). Aus diesem Grund muss bei der Installation genügend Raum auf beiden Seiten des Gehäuses einkalkuliert werden, auf der rechten Seite wegen der Montage des Servers und auf der linken Seite für die Vollblechtür der ersten Sektion. Die Kühlung der eingebauten Komponenten kann durch Ventilatoren RAB-CH-X30-X1 unterstützt werden. In der linken Vollblechtür befinden sich zwei entsprechende Montageausbrüche.